

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# PADIGLIONE N. 03 AMMINISTRAZIONE



## PIANO PER EMERGENZA INCENDIO

### SEZIONE EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA, ACCESSI E VIE DI ESODO 2012

## ***Stato delle revisioni***

| <b>Rev. N.</b> | <b>SEZIONI REVISIONATE</b>  | <b>MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE</b> | <b>DATA</b> |
|----------------|---|------------------------------------|-------------|
| 3              | Documento interamente revisionato, scaturito dall'accorpamento della sezione "equipaggiamento di emergenza" con la sezione "accessi e vie di esodo" | Aggiornamento                      | 2012        |

## *Indice degli argomenti*

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Stato delle revisioni</b> .....   | <b>2</b> |
| <b>Percorsi e vie di esodo</b> .....   | <b>4</b> |
| <b>Attrezzature per fronteggiare l'emergenza</b> .....                               | <b>5</b> |
| <b>Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze</b> ..... | <b>6</b> |
| <b>Uscite dal padiglione</b> .....   | <b>7</b> |
| <b>Schema generale degli accessi al padiglione</b> .....                             | <b>8</b> |
| <b>Vie di accesso al Policlinico</b> .....   | <b>9</b> |

Il padiglione palazzina Amministrazione, ubicato in via Albertoni 15, è costituito da una struttura in muratura; è stato costruito nel 1940 e ristrutturato nel 1988; ha un'altezza massima di 14 m., costituiti da un piano seminterrato, un piano terreno e due piani superiori. La superficie coperta è di circa 3834 mq e la superficie complessiva è di circa 11701 mq.

|  |           |
|--|-----------|
| • <b>Ala A - Scala Direzione Generale (chiostro)</b> | <b>1</b>  |
| • <b>Ala C - Scala Biblioteca (chiostro)</b>         | <b>2</b>  |
| • <b>Ala A - Scala URP (chiostro)</b>                | <b>3</b>  |
| • <b>Ala C - Scala portineria (chiostro)</b>         | <b>4</b>  |
| • <b>Ala B - Retro Aule (chiostro)</b>               | <b>5</b>  |
| • <b>Ala A - Ex Ced (chiostro)</b>                   | <b>6</b>  |
| • <b>Ala B - Ingresso Aule</b>                       | <b>7</b>  |
| • <b>Ala C - Ambulatori Oncologia</b>                | <b>8</b>  |
| • <b>Ala A - Retro Ex CED</b>                        | <b>9</b>  |
| • <b>Ala B - Camera Mortuaria</b>                    | <b>10</b> |
| • <b>Ala C - Aula 1</b>                              | <b>11</b> |
| • <b>Ala B - Retro Aula Informatica</b>              | <b>12</b> |

| <b>PADIGLIONE 3 – SEDE AMMINISTRATIVA – CORRIDOIO EST</b> |   |
|---|---|
| • <b>Piano interrato</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ala B - uscita di piano → uscita verso Padiglione Albertoni <b>7</b></li> <li>• Ala B - uscita di piano → uscita verso Via Pizzardi <b>10</b></li> </ul>   |
| • <b>Piano terreno</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ala B - uscite verso il chiostro <b>5 - 12</b></li> <li>• Ala C - uscite verso il chiostro <b>2 - 11</b></li> <li>• Ala B - uscita verso Padiglione Albertoni <b>7</b></li> <li>• Ala B - uscita verso Via Pizzardi <b>10</b></li> </ul> |
| • <b>Piano primo</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uscita di piano → scala Biblioteca → uscita verso il chiostro</li> <li>• uscita di piano → corridoio di collegamento Direzione Generale → scala → uscita verso il chiostro</li> </ul>  |
| • <b>Piano Primo</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uscita di piano → scala Biblioteca → uscita verso il chiostro</li> <li>• uscita di piano → scala portineria → uscita sul chiostro</li> </ul>   |
| • <b>Piano secondo</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uscita di piano → scala Biblioteca → uscita verso il chiostro</li> </ul>   |
| • <b>Piano secondo</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uscita di piano → scala portineria → uscita sul chiostro</li> <li>• uscita di piano → scala Biblioteca → uscita verso il chiostro</li> </ul>   |

| <b>PADIGLIONE 3 – SEDE AMMINISTRATIVA - CORRIDOIO OVEST</b> |   |
|---|---|
| • <b>piano interrato</b>                                    | • //  |
| • <b>Piano terra</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uscite verso il chiostro <b>1 - 3 - 4 - 6</b></li> <li>• uscita verso Padiglione Albertoni <b>8</b></li> <li>• uscita verso Via Pizzardi <b>9</b></li> </ul> |
| • <b>piano primo</b>  | • uscita di piano → scala Direzione Generale → uscita sul chiostro  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| • <b>piano primo</b>   | • uscita di piano → scala ex Distretto → uscita sul chiostro  |
| • <b>piano primo</b>   | • uscita di piano → scala portineria → uscita sul chiostro<br>• uscita di piano → scala Biblioteca → uscita verso il chiostro         |
| • <b>piano secondo</b> | • uscita di piano → scala Direzione Generale → uscita sul chiostro<br>• uscita di piano → scala Biblioteca → uscita verso il chiostro |
| • <b>piano secondo</b> | • uscita di piano → scala portineria → uscita sul chiostro  |

### *Attrezzature per fronteggiare l'emergenza*

| <b>PADIGLIONE 3 - AMMINISTRAZIONE</b> |                     |  |                            |                     |
|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------------|---------------------|
| <b>N. / TIPO ESTINTORI</b>            | <b>COLLOCAZIONE</b> |  | <b>N. / TIPO ESTINTORI</b> | <b>COLLOCAZIONE</b> |
| polvere kg 6                          | 003 - 1B036         |  | n. 3 polvere kg 6          | 003 + 1B026         |
| polvere kg 6                          | 003 - 1C002         |  | n. 2 polvere kg 6          | 003 + 1B043         |
| polvere kg 6                          | 003 - 1C007         |  | n. 3 automatici            | 003 + 1B047         |
| n. 3 automatici                       | 003 - 1C007         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C010         |
| n. 4 automatici                       | 003 + 0A001         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C039         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0A003         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C053         |
| n. 2 polvere kg 6                     | 003 + 0A013         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C058         |
| n. 2 polvere kg 6                     | 003 + 0A026         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C076         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0A032         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C084         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0A033         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C092         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0A039         |  | polvere kg 6               | 003 + 1C095         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0B022         |  | polvere kg 6               | 003 + 2A009         |
| n. 4 polvere kg 6                     | 003 + 0B033         |  | polvere kg 6               | 003 + 2A013         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0B040         |  | n. 5 polvere kg 6          | 003 + 2B008         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0B041         |  | polvere kg 6               | 003 + 2B010         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C003         |  | n. 2 polvere kg 6          | 003 + 2B013         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C004         |  | n. 3 polvere kg 6          | 003 + 2B022         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C020         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C009         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C021         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C017         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C022         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C025         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C023         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C030         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C024         |  | n. 2 automatici            | 003 + 2C031         |
| co2 kg 2                              | 003 + 0C031         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C040         |
| co2 kg 2                              | 003 + 0C032         |  | n. 3 polvere kg 6          | 003 + 2C079         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C043         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C084         |
| polvere kg 6                          | 003 + 0C056         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C084         |
| n. 2 polvere kg 6                     | 003 + 1A021         |  | polvere kg 6               | 003 + 2C040         |
| polvere kg 6                          | 003 + 1A022         |  |                            |                     |


| <b>PADIGLIONE 3 – TUTTI I PIANI</b> |                     |  |                         |                     |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
| <b>N. IDRANTI/NASPI</b>             | <b>COLLOCAZIONE</b> |  | <b>N. IDRANTI/NASPI</b> | <b>COLLOCAZIONE</b> |
| idrante uni 45                      | 003 - 1B003         |  | idrante uni 45          | 003 + 1B026         |
| idrante uni 45                      | 003 - 1B023         |  | idrante uni 45          | 003 + 1C015         |
| idrante uni 45                      | 003 + 0A032         |  | idrante uni 45          | 003 + 1C054         |
| idrante uni 45                      | 003 + 0B013         |  | idrante uni 45          | 003 + 1C087         |
| idrante uni 45                      | 003 + 0B017         |  | idrante uni 45          | 003 + 1C114         |
| idrante uni 45                      | 003 + 0B041         |  | idrante uni 45          | 003 + 2A010         |
| idrante uni 45                      | 003 + 0C008         |  | idrante uni 45          | 003 + 2B012         |
| idrante uni 45                      | 003 + 0C035         |  | idrante uni 45          | 003 + 2B015         |
| idrante uni 45                      | 003 + 0C055         |  | idrante uni 45          | 003 + 2C022         |
| idrante uni 45                      | 003 + 1A021         |  | n. 2 idranti uni 45     | 003 + 2C079         |
| idrante uni 45                      | 003 + 1B010         |  |                         |                     |

| ESTERNO                             |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO | COLLOCAZIONE      |
| 1 idrante UNI 70                    | Lato fronte Pad.2 |

***Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze***

| DISPOSITIVO  | N.   |
|--|------|
| autorespiratori  | 2    |
| elmetto con schermo protettivo                         | 2    |
| guanti in crosta                                       | 2    |
| paia stivali   | 2    |
| giaccone anticalore                                    | 2    |
| coperta antifiamma (180x120)                           | 2    |
| lampada portatile con batterie sigillate sostituibili. | 1    |
| piccozzino con custodia                                | 1    |
| megafono   | 1    |
| cartelli e nastro                                      | S.n. |

La segnaletica temporanea di emergenza è custodita tra le dotazioni dell'automezzo della squadra di emergenza.

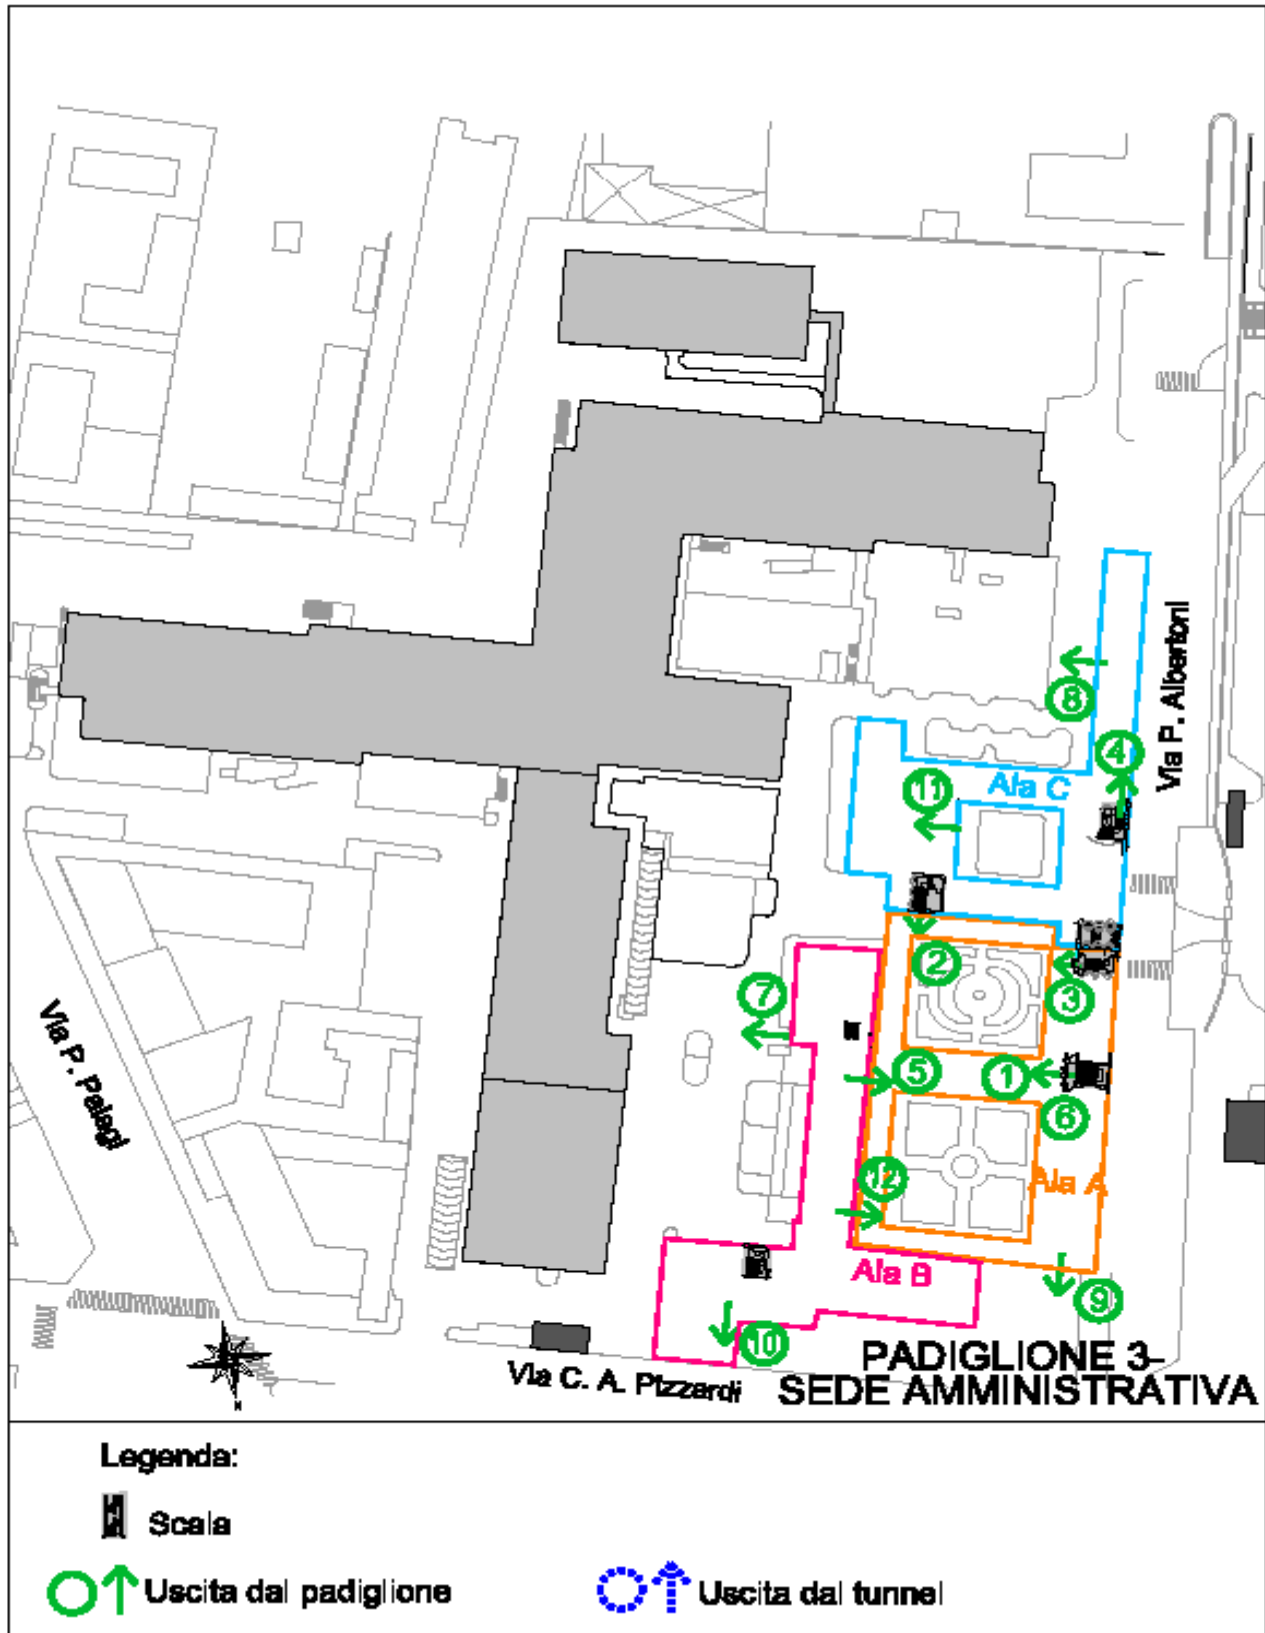

## Schema generale degli accessi al padiglione

