

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# **PADIGLIONE N. 12 MAGAZZINO GENERALE**



## **PIANO PER EMERGENZA INCENDIO**

**SEZIONE EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA,  
ACCESSI E VIE DI ESODO  
2012**

***Stato delle revisioni***

---

<b>Rev. N.</b>	<b>SEZIONI REVISIONATE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE</b>	<b>DATA</b>
3	Documento interamente revisionato, scaturito dall'accorpamento della sezione "equipaggiamento di emergenza" con la sezione "accessi e vie di esodo"	Aggiornamento	2012

## *Indice degli argomenti*

---

<b>Stato delle revisioni.....</b>	<b>2</b>
<b>Percorsi e vie di esodo.....</b>	<b>4</b>
<b>Attrezzature per fronteggiare l'emergenza.....</b>	<b>4</b>
<b>Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze.....</b>	<b>5</b>
<b>Uscite dal padiglione .....</b>	<b>7</b>
<b>Schema generale degli accessi al padiglione .....</b>	<b>8</b>
<b>Vie di accesso al Policlinico .....</b>	<b>9</b>

## Percorsi e vie di esodo

La struttura, di recente costruzione, è dotata di fondazioni su plinti, pilastri su prefabbricati e tamponamenti in pannelli prefabbricati. I solai sono in cemento armato mentre la copertura, leggera, è sostenuta da travi metalliche reticolari.

• <b><i>Ala A - Uscita dal piano seminterrato lato Ovest</i></b>	<b>1</b>
• <b><i>Ala A - Uscita lato Ovest</i></b>	<b>2</b>
• <b><i>Ala A - Uscita lato Nord</i></b>	<b>3</b>
• <b><i>Ala A - Uscita lato Sud-Ovest</i></b>	<b>4</b>
• <b><i>Ala A - Uscita lato Est verso Nord</i></b>	<b>5</b>
• <b><i>Ala A - Uscita lato Est centrale</i></b>	<b>6</b>
• <b><i>Ala A - Uscita lato Est verso Sud</i></b>	<b>7</b>
• <b><i>Ala A – Uscita lato Sud-Ovest</i></b>	<b>8</b>

<b>ALA A</b>	
• <b>piano seminterrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scala interna → uscita lato nord <b>5</b></li> <li>• uscita lato ovest <b>1</b></li> </ul>
• <b>piano terra-rialzato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uscita lato nord <b>3</b></li> <li>• uscita lato sud-ovest <b>4</b></li> <li>• uscite lato est <b>5 6 7</b></li> <li>• uscita lato ovest <b>2</b></li> <li>• uscita di piano → scala metallica → uscita lato sud-ovest <b>8</b></li> </ul>
• <b>piano primo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uscita di piano → scala → uscita lato nord <b>3</b></li> <li>• uscita di piano → scala → lato est verso nord <b>5</b></li> </ul>
• <b>piano secondo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uscita di piano → scala → uscite piano terra-rialzato, primo e secondo <b>3</b></li> <li>• uscita di piano → scala → lato est verso nord <b>5</b></li> </ul>

## Attrezzature per fronteggiare l'emergenza

<b>PADIGLIONE 12 – MAGAZZINO GENERALE</b>			
<b>N. / TIPO ESTINTORI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>	<b>N. / TIPO ESTINTORI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
polvere kg 6	012 - 1A020	co2 kg 5	012 - 1A039
polvere kg 6	012 - 1A021	n. 10 polvere kg 6	012 + 0A011
polvere kg 6	012 - 1A022	polvere kg 6	012 + 0A012
polvere kg 6	012 - 1A025	polvere kg 6	012 + 1A003
polvere kg 6	012 - 1A026	n. 2 polvere kg 6	012 + 1A004
polvere kg 6	012 - 1A027	polvere kg 6	012 + 1A009
polvere kg 6	012 - 1A028	n. 3 polvere kg 6	012 + 2A004
polvere kg 6	012 - 1A029	n. 2 polvere kg 6	012 + 2A014
polvere kg 6	012 - 1A030	polvere kg 6	012 + 2A016
polvere kg 6	012 - 1A031	n. 3 polvere kg 6	012 + 3A004

PE PAD. 12 – MAG. GENERALE	SEZ. EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA, ACCESSI E VIE DI ESODO	REV. 3/dicembre 2012	Pagina 4 di 9
----------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------	---------------

<b>PADIGLIONE 12 – MAGAZZINO GENERALE</b>			
<b>N. / TIPO ESTINTORI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>	<b>N. / TIPO ESTINTORI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
polvere kg 6	012 - 1A032	polvere kg 6	012 + 3A004
n. 5 polvere kg 6	012 - 1A033	polvere kg 6	012 + 3A004

<b>PADIGLIONE 12 – TUTTI I PIANI</b>			
<b>N. IDRANTI/NASPI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>	<b>N. IDRANTI/NASPI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
idrante uni 45	012 - 1A020	n. 2 idranti uni 45	012 - 1A033
idrante uni 45	012 - 1A031	n. 5 idranti uni 45	012 + 0A011

<b>PADIGLIONE 12 – MAGAZZINO GENERALE</b>			
<b>IMPIANTI SPRINKLER</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>	<b>IMPIANTI SPRINKLER</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
seminterrato	012 - 1A020	soffitto	012 + 0A011
livelli intermedi	012 + 0A011	soppalchi	012 + 0A011

<b>ESTERNO</b>			
<b>N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>	<b>N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
att. doppio motopompa idranti	esterno – angolo SW	idrante uni 70	esterno – angolo SW
att. sprinkler seminterrato	esterno – angolo SW	idrante uni 70	esterno – angolo NW
att. sprinkler livelli intermedi	esterno – angolo SW	idrante uni 70	esterno – angolo NE
att. sprinkler soffitto	esterno – angolo SW	idrante uni 70	esterno – angolo SE
att. sprinkler soppalchi	esterno – angolo SW		


### ***Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze***

<b>DISPOSITIVO</b>	<b>N.</b>
autorespiratori	2
elmetto con schermo protettivo	2
guanti in crosta	2
paia stivali	2
giaccone anticalore	2
coperta antifiamma (180x120)	2
lampada portatile con batterie sigillate sostituibili.	1
piccozzino con custodia	1
megafono	1
cartelli e nastro	S.n.

La segnaletica temporanea di emergenza è custodita tra le dotazioni dell'automezzo della squadra di emergenza.

PE PAD. 12 – MAG. GENERALE	SEZ. EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA, ACCESSI E VIE DI ESODO	REV. 3/dicembre 2012	Pagina 6 di 9
----------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------	---------------

Redazione a cura di A.T.I. e S.P.P.A.

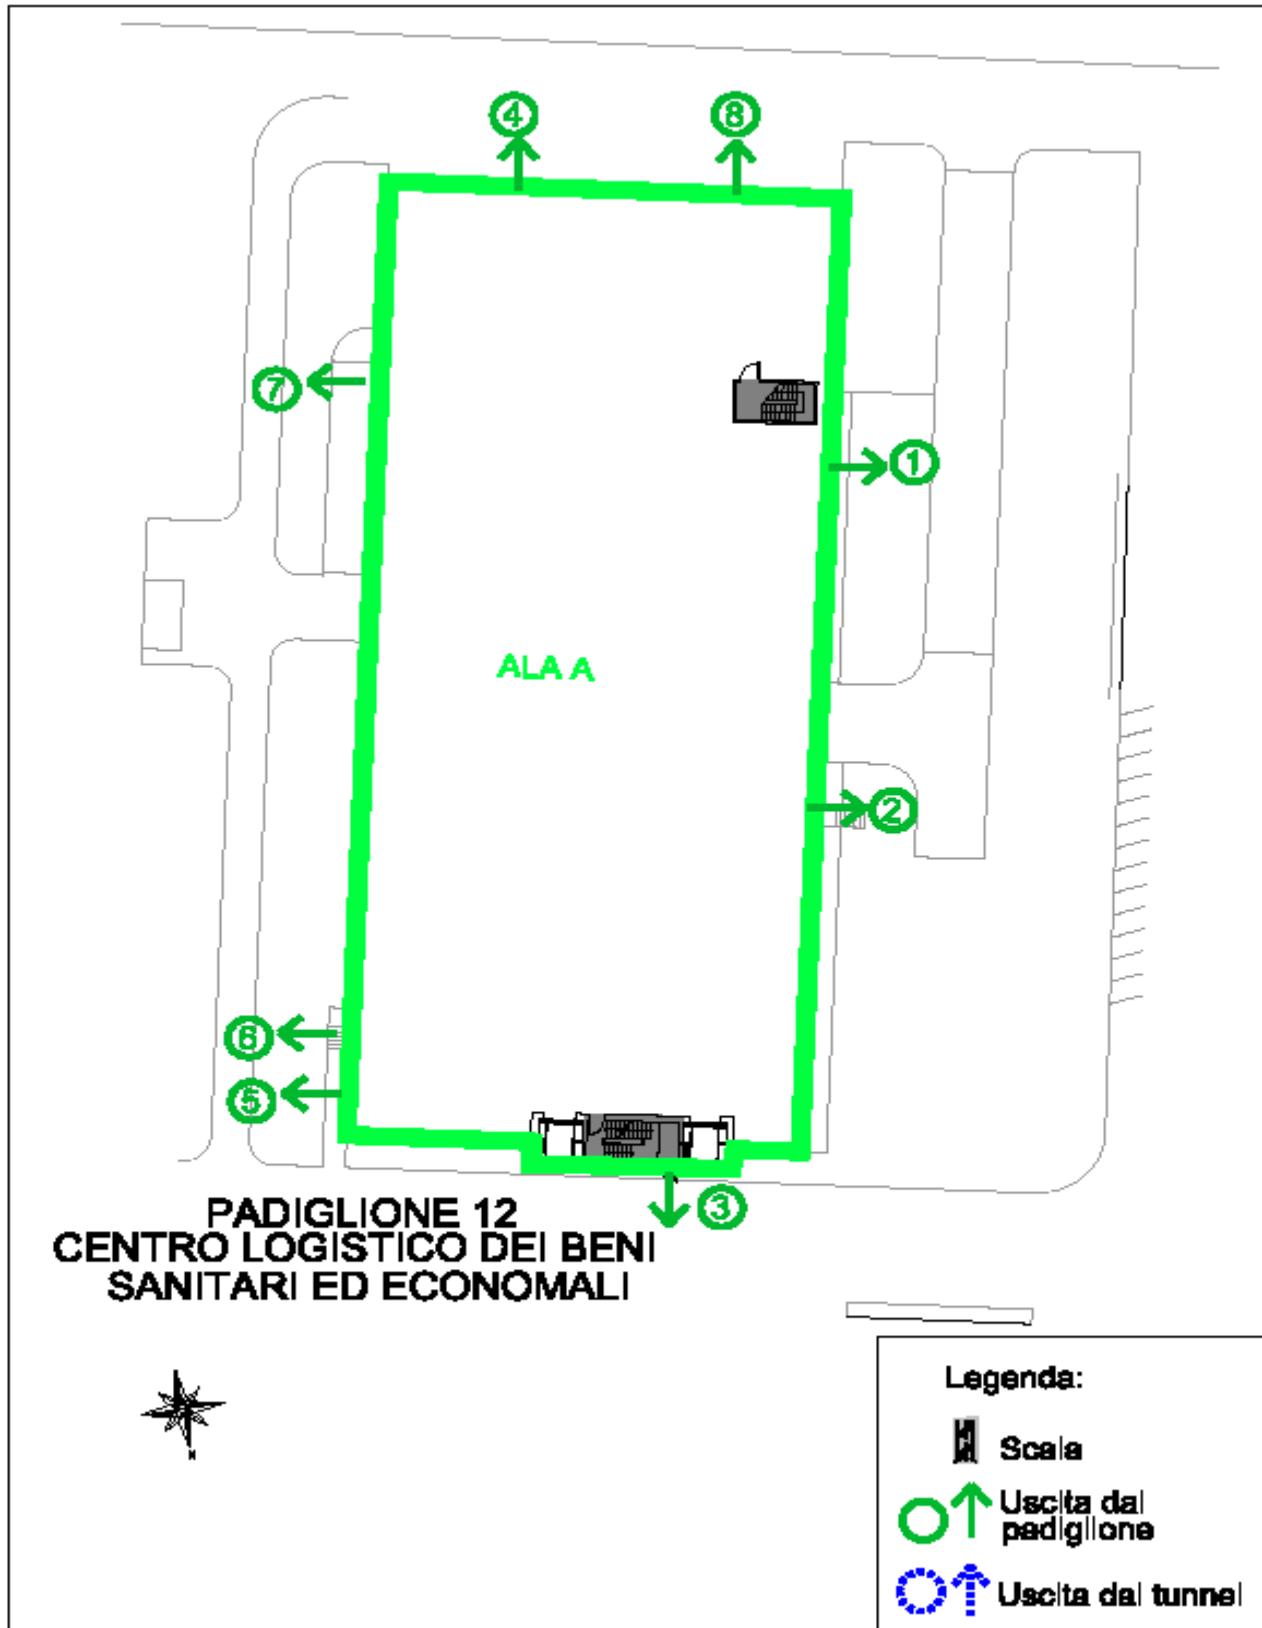

**Schema generale degli accessi al padiglione**

