



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Policlinico S. Orsola-Malpighi



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PADIGLIONE N. 18 ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA



PIANO PER EMERGENZA INCENDIO

SEZIONE EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA, ACCESSI E VIE DI ESODO 2012

(nota: padiglione in fase di ristrutturazione da parte dell'Università di Bologna; per tale motivo non è possibile un aggiornamento dei percorsi e vie di esodo e delle planimetrie; la pubblicazione di queste sezioni aggiornate avverrà a lavori ultimati)

Stato delle revisioni

Rev. N.	SEZIONI REVISIONATE	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE	DATA
3	Documento interamente revisionato, scaturito dall'accorpamento della sezione "equipaggiamento di emergenza" con la sezione "accessi e vie di esodo"	Aggiornamento	2012

Indice degli argomenti

Stato delle revisioni.....	2
Percorsi e vie di esodo.....	4
Attrezzature per fronteggiare l'emergenza.....	5
Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze.....	5
Uscite dal padiglione.....	6
Schema generale degli accessi al padiglione.....	7
Vie di accesso al Policlinico.....	8

Percorsi e vie di esodo

Il padiglione di Anatomia ed Istologia Patologica, ubicato all'interno dell'area S.Orsola, è stato costruito nel 1930. E' costituito da una struttura in muratura suddivisa in 3 piani compreso il piano seminterrato.

Attualmente il complesso è in fase di ristrutturazione sotto la direzione dell'Università.

• <i>Ingresso principale</i>	2
• <i>Uscita sala anatomica est</i>	6

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	
• piano seminterrato	• uscita di piano → scala interna → uscita ingresso principale 2 • uscita sala anatomica est 6
• piano rialzato	• uscita ingresso principale 2
• piano primo	• uscita di piano → scala interna → uscita ingresso principale 2

Attrezzature per fronteggiare l'emergenza

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA				
N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE		N. / TIPO ESTINTORI	COLLOCAZIONE
polvere kg 6	018 - 1A004		automatico	018 + 0A008
polvere kg 6	018 - 1A046		automatico	018 + 0A009
polvere kg 6	018 - 1A047		automatico	018 + 0A010
polvere kg 6	018 - 1A065		polvere kg 6	018 + 0A033
n. 2 carrellati	018 - 1A065		polvere kg 6	018 + 0A053
polvere kg 6	018 - 1A073		polvere kg 6	018 + 0A054
polvere kg 6	018 + 0A004		polvere kg 6	018 + 1A001
carrellato	018 + 0A006		n. 2 polvere kg 6	018 + 1A009


TUTTI I PIANI - ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA				
N. IDRANTI/NASPI	COLLOCAZIONE		N. IDRANTI/NASPI	COLLOCAZIONE
idrante uni 45	018 - 1A065		idrante uni 45	018 + 1A009
idrante uni 45	018 + 0A006			

ESTERNO	
N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO	COLLOCAZIONE
1 attacco motopompa VV.F	esterno – ingresso N - Anatomia Patologica

Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze

DISPOSITIVO	N.
autorespiratori	2
elmetto con schermo protettivo	2
guanti in crosta	2
paia stivali	2
giaccone anticalore	2
coperta antifiama (180x120)	2
lampada portatile con batterie sigillate sostituibili.	1
piccozzino con custodia	1
megafono	1
cartelli e nastro	S.n.

La segnaletica temporanea di emergenza è custodita tra le dotazioni dell'automezzo della squadra di emergenza.

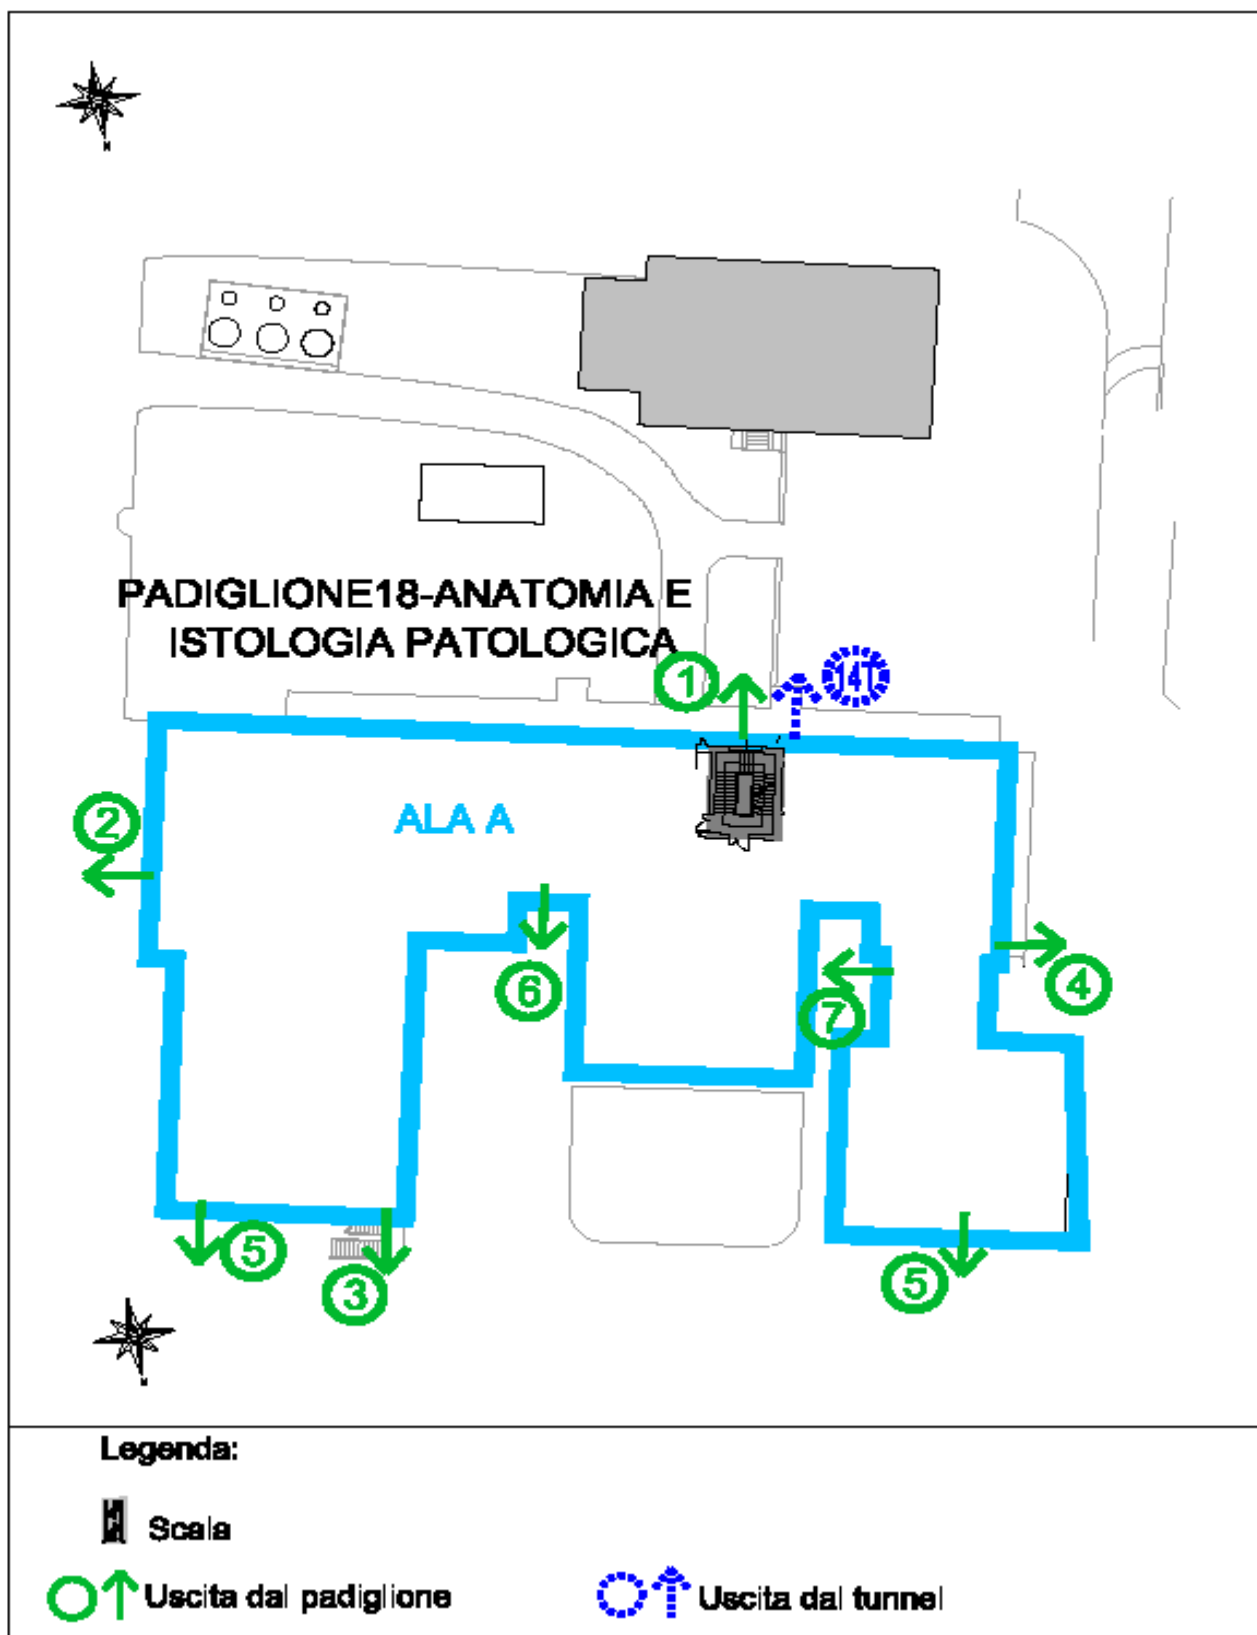

Schema generale degli accessi al padiglione

