



# DEPOSITO INFIAMMABILI



## PIANO PER EMERGENZA INCENDIO

### SEZIONE EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA, ACCESSI E VIE DI ESODO 2016

## ***Stato delle revisioni***

<b>Rev. N.</b>	<b>SEZIONI REVISIONATE</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE</b>	<b>DATA</b>
0	Documento nuovo		2016

## *Indice degli argomenti*

<b>Stato delle revisioni.....</b>	<b>2</b>
<b>Percorsi e vie di esodo.....</b>	<b>4</b>
<b>Attrezzature per fronteggiare l'emergenza.....</b>	<b>4</b>
<b>Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze.....</b>	<b>4</b>
<b>Uscite dal padiglione.....</b>	<b>5</b>
<b>Schema generale degli accessi al padiglione.....</b>	<b>6</b>
<b>Vie di accesso al Policlinico.....</b>	<b>7</b>

## ***Percorsi e vie di esodo***

Il padiglione Deposito Infiammabili, ubicato nell'area S.Orsola, è stato costruito nel 2002. E' costituito da una struttura in muratura e acciaio. La superficie coperta è di circa 130 mq. Al suo interno sono presenti contenitori mobili di gas compressi e sostanze chimiche di vario genere.

• <b>Ingresso principale</b>	<b>1</b>
• <b>Cancello lato sud</b>	<b>2</b>

<b>DEPOSITO INFIAMMABILI</b>	
• <b>piano terra</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>uscita ingresso principale <b>1</b></li><li>uscita cancello lato sud <b>2</b></li></ul>

## ***Attrezzature per fronteggiare l'emergenza***

<b>PADIGLIONE DEPOSITO INFIAMMABILI</b>			
<b>N. / TIPO ESTINTORI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>	<b>N. / TIPO ESTINTORI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
n. 4 polvere kg 6	esterno – lato S	carrellato	esterno – lato E
n. 4 polvere kg 6	esterno – lato N		


<b>PADIGLIONE DEPOSITO INFIAMMABILI</b>			
<b>N. IDRANTI/NASPI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>	<b>N. IDRANTI/NASPI</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
idrante uni 45	esterno – angolo SE	idrante uni 45	esterno – angolo NO

<b>ESTERNO</b>	
<b>N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO</b>	<b>COLLOCAZIONE</b>
attacco motopompa	esterno – angolo NO - Deposito Infiammabili

## ***Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze***

<b>DISPOSITIVO</b>	<b>N.</b>
autorespiratori	2
elmetto con schermo protettivo	2
guanti in crosta	2
paia stivali	2
giaccone anticalore	2
coperta antifiamma (180x120)	2
lampada portatile con batterie sigillate sostituibili.	1
piccozzino con custodia	1
megafono	1
cartelli e nastro	s.n.

La segnaletica temporanea di emergenza è custodita tra le dotazioni dell'automezzo della squadra di emergenza.

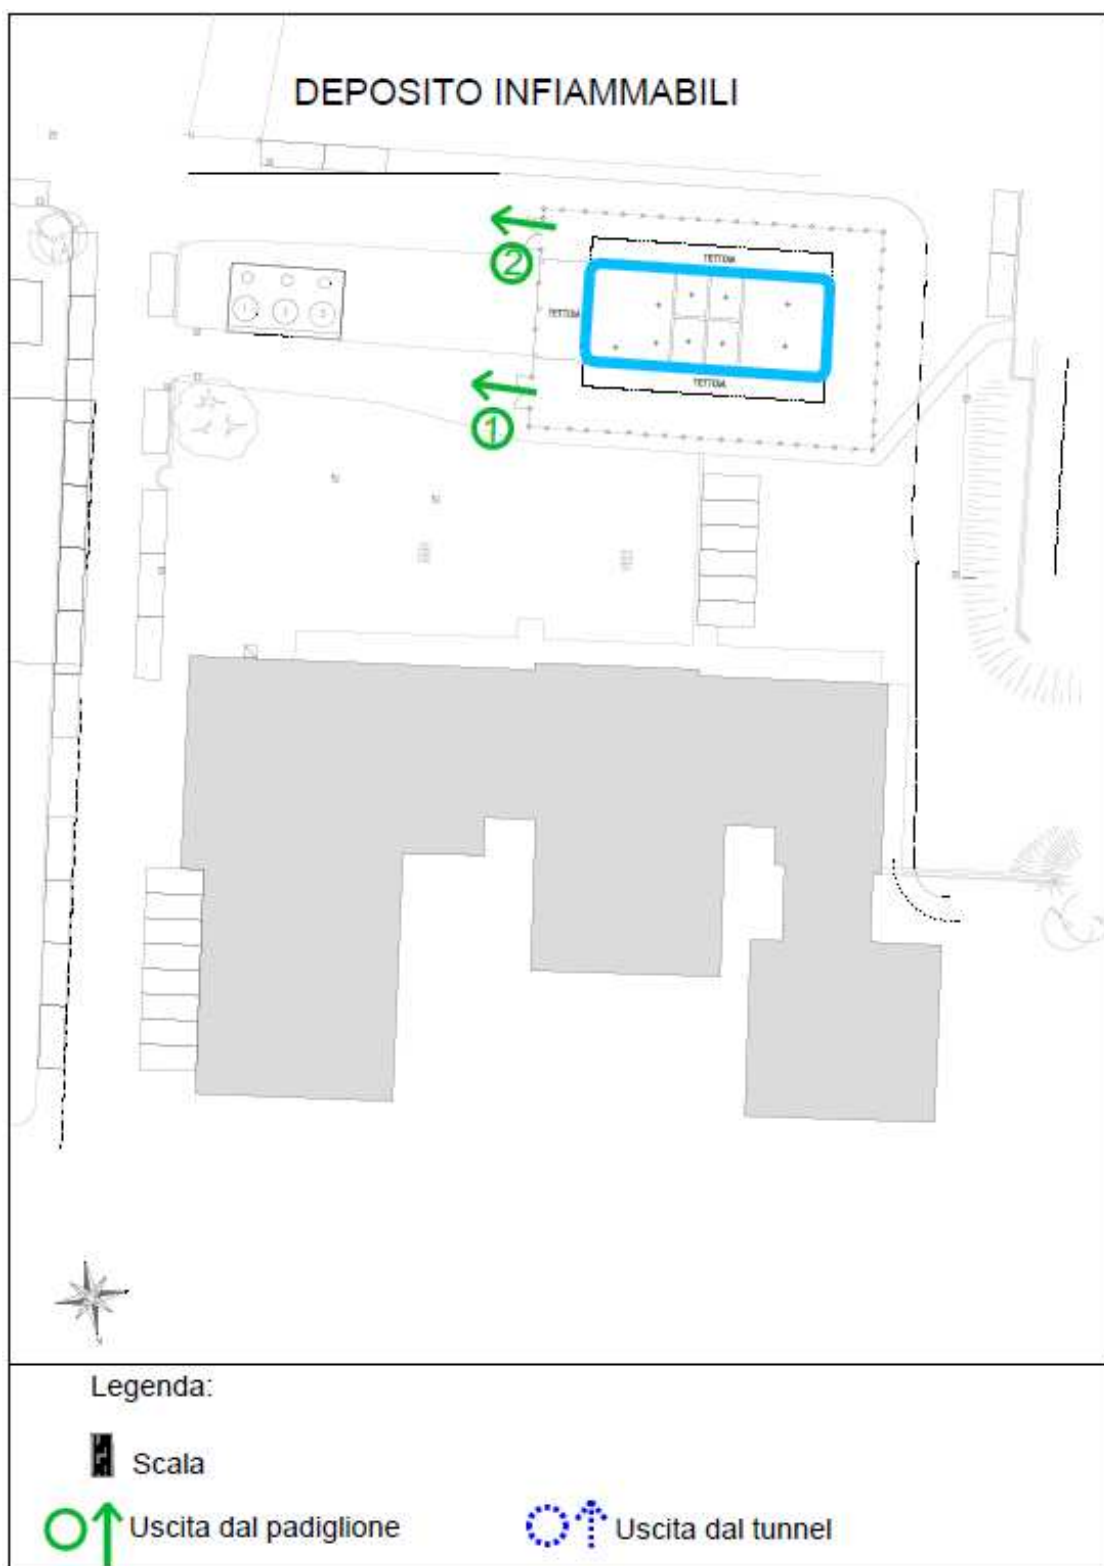

## Schema generale degli accessi al padiglione

